


## Bladder setting thread, PN 5

3532

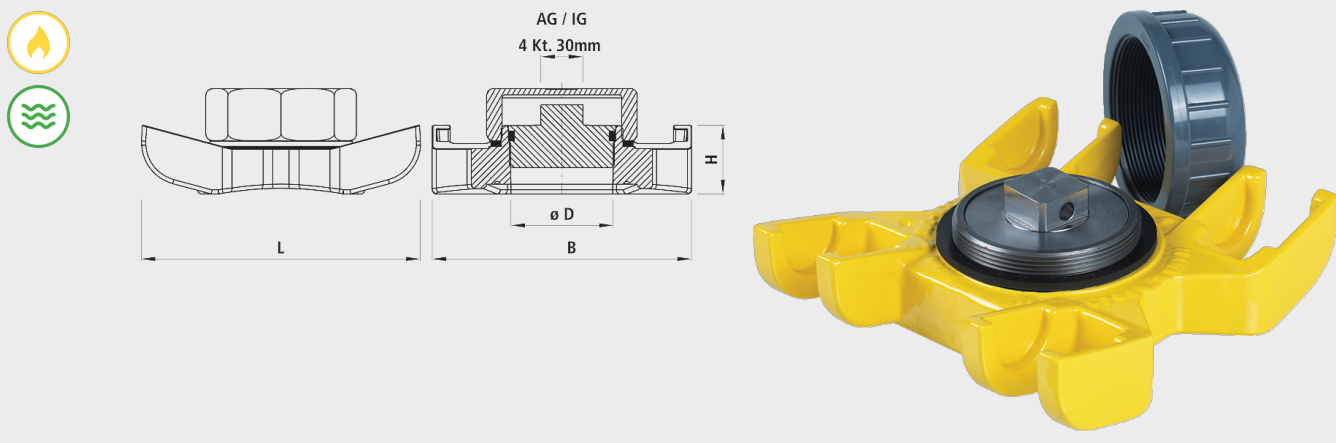

### Application

- For cast, FZM and steel pipes, DN 200 to DN 500

### Characteristics

- Der Einsatz mit Erdgas muss spezifiziert werden, damit die nach DIN 3230-5 geforderte Prüfung (PG1 für erdverlegte Armaturen und PG3 für Armaturen in Anlagen) mit dem dazugehörigen Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 vorgenommen werden kann.
- Druckstufe PN 5

### Material

- Gehäuse
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
  - Lackierung: Gelb RAL 1021
  - NBR

### Caution

- Specify pipe NP with order.

|            |   | DN<br>(mm) | IG   | AG | PN<br>(bar) | ø D  | L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | Drill-ø<br>max. | weight<br>(kg) |
|------------|---|------------|------|----|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| 3532075090 | 1 | 200-500    | 2 ½" | 3" | 5           | 73.5 | 200       | 185       | 50        | 73              | 5.000          |

1 = Dichtung 3175 verwenden